

TOMACORRIENTES  
ALMACEN PNIA

TOMACORRIENE  
SALA DE SERVIDORES  
OFICINA DE INFORMATICA

ALUMBRADO  
ALMACEN PNIA

ALUMBRADO  
SALA DE SERVIDORES  
OFICINA DE INFORMATICA

TOMACORRIENTES  
DIRECCION EJECUTIVA, OFICINA PRINCIPAL

TOMACORRIENTES  
ADMINISTRACION 1,2 , RECEPCION ,PASADIZO

TOMACORRIENTES  
ADMINISTRACION 3


TOMACORRIENTES  
TESORERIA , COCINA

TOMACORRIENTES  
SECCION DE MAQUINARIAS ,AREA DE ENCUADERNACION Y ACABADO

ALUMBRADO  
ADMINISTRACION 1,2 , RECEPCION , PASADIZO, SS.HH  
DIRECCION EJECUTIVA, OFICINA PRINCIPAL


ALUMBRADO  
ADMINISTRACION 3, TESORERIA , COCINA, PASADIZO

ALUMBRADO  
SS.HH ,DEPOSITO DE MATERIALES  
SECCION DE MAQUINARIAS ,AREA DE ENCUADERNACION Y ACABADO

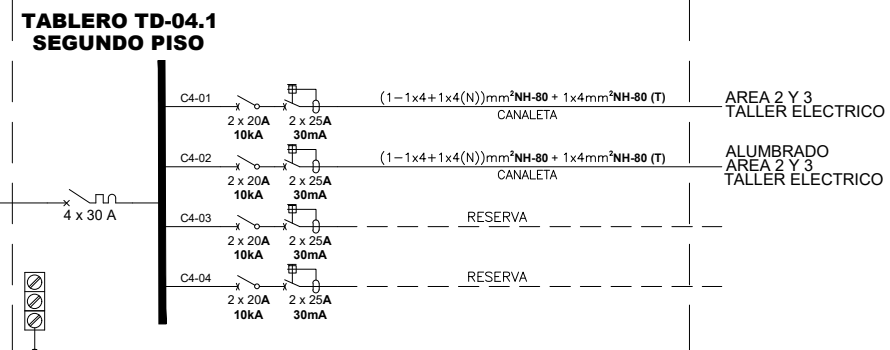

AREA 2 Y 3  
TALLER ELECTRICO

ALUMBRADO  
AREA 2 Y 3  
TALLER ELECTRICO

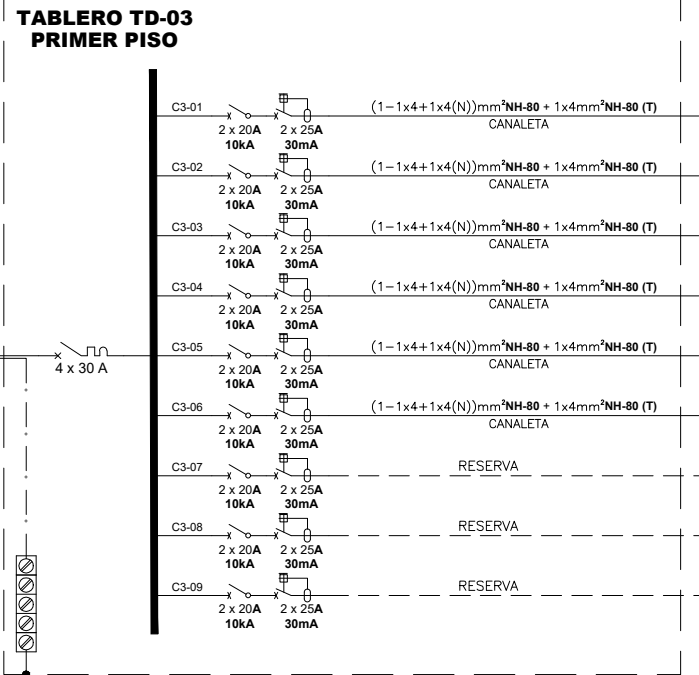

TOMACORRIENTES  
AREA DE RESOLUCIONES Y ENVIOS DE LA CORRESPONDENCIA 1  
VENTANILLA UNICA DE TRAMITE


TOMACORRIENTES  
ANTESALA DE REFRIGERIO , AREA DE PROCESOS DOCUMENTALES 1 , 2  
AREA DE RESOLUCIONES Y ENVIOS DE LA CORRESPONDENCIA 2

TOMACORRIENTES  
SINDICATO 1,2,3

TOMACORRIENTES  
DIRECCION

ALUMBRADO  
VENTANILLA UNICA DE TRAMITE , ANTESALA DE REFRIGERIO , ARCHIVO, SS.HH  
AREA DE RESOLUCIONES Y ENVIOS DE LA CORRESPONDENCIA 1,2

ALUMBRADO  
AREA DOCUMENTALES 1,2 , SINDICATO 1, 2,3 , DIRECCION  
SALA DE PROPAGACION , MULTIPLICACION 1

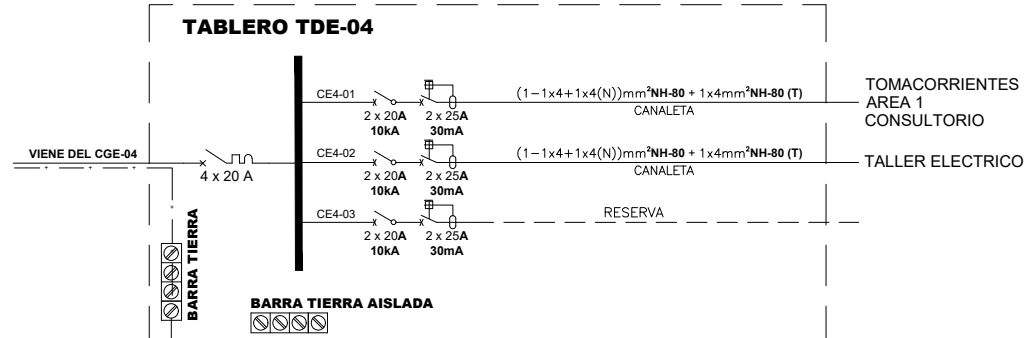

TOMACORRIENTES  
AREA 1  
CONSULTORIO

TALLER ELECTRICO

LEYENDA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	GABINETE DE POLIESTER IP56, TIPO ADOSADO
	CONTACTOR ELECTROMAGNETICO CLASE AC3, 380V, 3ø+N
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA, CAPACIDAD FIJA.
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN, CAPACIDAD Y RUPTURA INDICADA
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 220V, 30mA DE SENSIBILIDAD.
	INTERRUPTOR ANALOGICO HORARIO CON RESERVA DE 72 HORAS.
	BOBINA O UNIDAD DE MANDO TEMPORIZADO NEUMATICO CONECTADA AL CONTACTOR.
	POZO DE PUESTA A TIERRA.
	BORNERAS DE PUESTA A TIERRA.